


## Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

KSOS MBP Nowa Huta

Kraków, osiedle Kolorowe 29 b

## I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW)

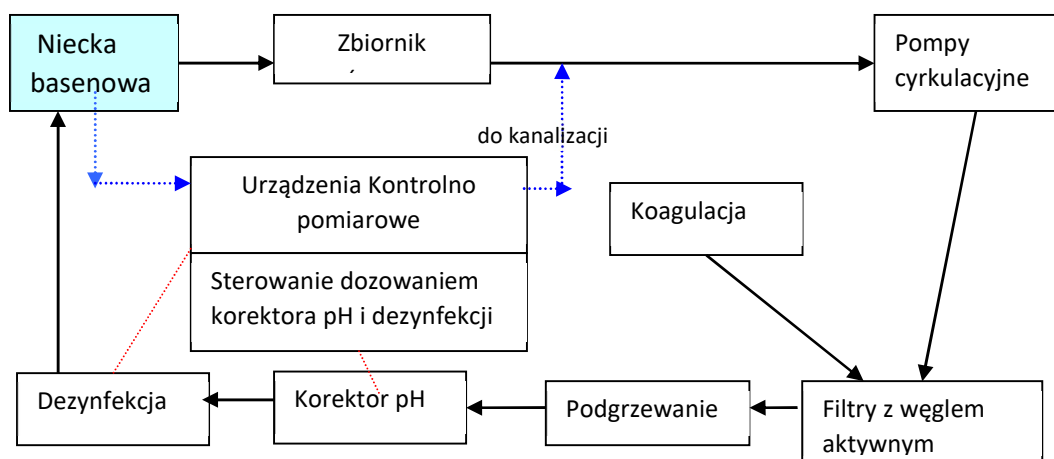

## II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP Nowa Huta

## 1. Niecka sportowa - obieg

III. Informacja o stanie jakości wody :  <b>Niecka sportowa</b>
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.  Badanie kontrolne z dnia: 12.08.2024
<b>System cyrkulacji – obieg I</b>
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni z pewnymi przekroczeniami liczby mikroorganizmów – liczba mikroorganizmów 74  Badanie kontrolne z dnia: 12.08.2024

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływackim osiedle Kolorowe odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, z uchybieniami. - Pismo z dnia 06.08.2019 (NK.9020.60.4.2019)



KRAKOWSKI  
SZKOLNY  
OŚRODEK  
SPORTOWY  
im. Szarych Szeregów