

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
31-541 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 6


Międzyszkolny Basen Pływacki
Kraków-Nowa Huta
31-941 Kraków, os. Kolorowe 29b

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

KSOS MBP Nowa Huta

Kraków, osiedle Kolorowe 29 b

I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW)

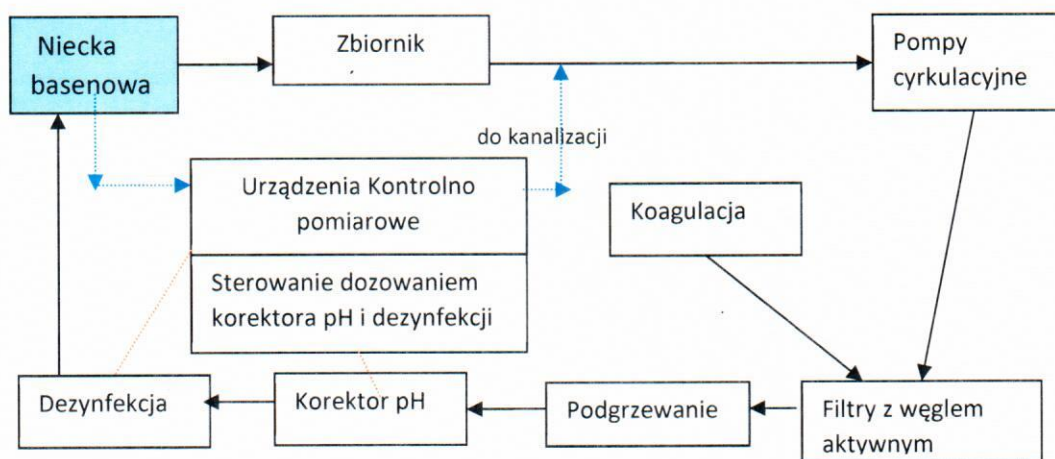

II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP Nowa Huta

1. Niecka sportowa - obieg

III. Informacja o stanie jakości wody :
Niecka sportowa
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.
Badanie kontrolne z dnia: 04.12.2024
Następne badanie: 19.12.2024
System cyrkulacji – obieg I
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.
Badanie kontrolne z dnia: 13.12.2024
Następne badanie: 23.01.2025

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływackim osiedle Kolorowe odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Kierownik
KSOS MBP Śródmieście
MBP
Zabela Skorska



KRAKOWSKI
SZKOLNY
OŚRODEK
SPORTOWY
im. Szarych Szeregów