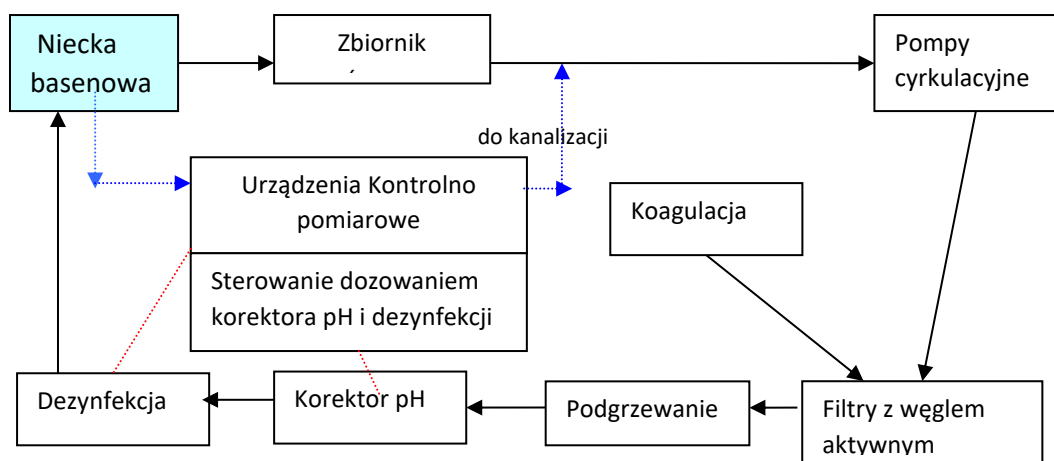


Komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 30.01.2025
KSOS MBP Nowa Huta

Kraków, osiedle Kolorowe 29 b

I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW) II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP Nowa Huta
1. Niecka sportowa - obieg

II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP Nowa Huta

| III. Informacja o stanie jakości wody : | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Niecka sportowa | |
| Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. | |
| Badanie wykonane: 24.01.2025 | |
| Kolejne badanie dnia: 30-04.02.2025 | |
| System cyrkulacji – obieg I | |
| Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. | |
| Badanie wykonane: 24.01.2025 | |
| Kolejne badanie dnia: 03-04.02.2025 | |

Zbiorcza ocena roczna za rok 2023 Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływalkim osiedle Kolorowe odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, z uchybieniami. – Znak sprawy HK.0441.78.2024, dnia 22.03.2024

