


Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

KSOS MBP Nowa Huta

Kraków, osiedle Kolorowe 29 b

I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW)

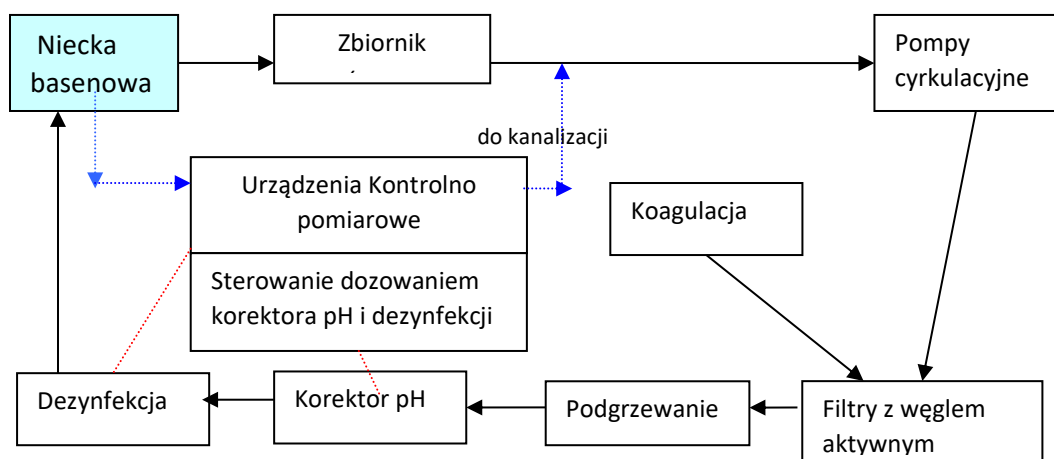

II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP Nowa Huta

1. Niecka sportowa - obieg

III. Informacja o stanie jakości wody : Niecka sportowa
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.
Dnia 15.12.2025, miała miejsce incydent kałowy, niecka została wyłączona z użytkowania do końca dnia . Zostały przeprowadzone badania naprawcze
Badanie kontrolne po działaniach naprawczych będą wykonane: 17.12.2025

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływakim osiedle Kolorowe odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.



KRAKOWSKI
SZKOLNY
OŚRODEK
SPORTOWY
im. Szarych Szeregów